


Bus plafond PIR bewegingsmelder
met verlichting (opbouw)

SLIM-S-PIR-LUNA BUS

Firmware versie 1.00

NL

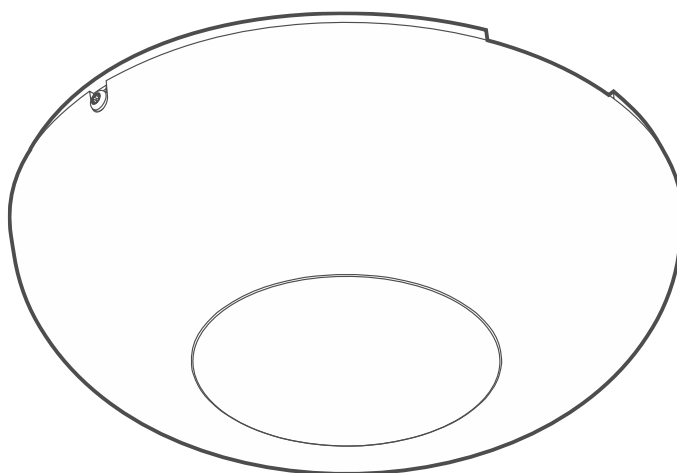

slim-s-pir-luna_bus_nl 04/26

BELANGRIJK

Het apparaat dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden.

Voorafgaand aan de installatie, lees aandachtig deze handleiding door.

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerd persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.

Beschrijving van symbolen op het apparaat:



Gelijkstroom (DC).



Het apparaat voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.



Het apparaat is ontworpen voor installatie binnenshuis.



Het apparaat mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Het dient te worden afgevoerd in overeenstemming met de bestaande regels voor milieubescherming (het apparaat werd na 13 augustus 2005 op de markt gebracht).

SATEL streeft ernaar de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren, wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en software. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.

Bezoek ons op:
<https://support.satel.pl>

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.pl/ce

Tekens in deze handleiding



Let op - informatie over de veiligheid van gebruikers, apparaten, enz.



Opmerking - suggestie of aanvullende informatie.

INHOUD

1.	Eigenschappen	2
2.	Beschrijving	2
	Sabotage beveiliging	2
	Verlichtingsfunctie	2
	Led indicatie	2
	Supervisie opties	3
3.	Elektronische module	3
	Beschrijving van de aansluitingen	4
4.	Installatie	4
	Tips voor installatie	4
	Montage.....	5
5.	Loop test.....	7
6.	Specificaties	8

De SLIM-S-PIR-LUNA BUS plafonddetector gebruikt infrarood om beweging te detecteren. Het heeft ook een verlichtingsfunctie. Het is ontworpen voor montage op het plafondoppervlak. De detector kan worden aangesloten op de RS-communicatiebus van een SATEL alarmsysteem dat busapparaten ondersteunt.

1. Eigenschappen

- Bewegingsdetectie via een passief infrarood sensor (PIR).
- Maximaal dekingsgebied (zie afb. 12):
 - ø 6 m / 28 m² - gemonteerd op 2,4 m,
 - ø 10 m / 79 m² - gemonteerd op 3,5 m.
- Instelbare detectie gevoeligheid.
- Digitale bewegingsdetectie algoritme.
- Digitale temperatuur compensatie.
- RS communicatiebus.
- Instellingen programmeren via de RS-bus.
- Firmware update via de RS-bus.
- Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10°C...+55°C).
- Verlichtingsfunctie geïmplementeerd met behulp van leds.
- Mogelijkheid om de verlichting op afstand te bedienen.
- Led indicatie.
- Supervisie op het bewegingsdetectie systeem.
- Gevoed door 12 VDC (±15%).
- Voedingsvoltage controle.
- Sabotage beveiliging tegen het openen van de behuizing en verwijdering van het montage oppervlak.
- Gemonteerd op het plafondoppervlak.

2. Beschrijving

De detector zal een alarm melden als de infrarood detector (PIR) beweging detecteert.

Sabotage beveiliging

De detector meldt sabotage na het openen van de behuizing / verwijderen van het montageoppervlak. De detector meldt sabotage zolang deze aanwezig is.

Verlichtingsfunctie

De verlichtingsfunctie maakt gebruik van 4 witte leds. De manier waarop de verlichting werkt, hangt af van de systeeminstellingen.



Wanneer de verlichting AAN is, kunnen de temperatuurgegevens van de detector onjuist zijn.

Led indicatie

De led indicator geeft aan:

- opwarmen – knippert afwisselend met verschillende kleuren voor ongeveer 30 seconden,
- alarm – blauw AAN voor 2 seconden,
- storing – blauw AAN gedurende de tijd van de storing.


Supervisie opties

Indien het voltage voor meer dan 2 seconden onder de 9 V ($\pm 5\%$) komt of er is een bewegingsdetectie systeem storing, dan zal de detector een storing laten zien. De storing wordt aangegeven middels het oplichten van de led-indicator. De detector rapporteert / geeft de storing aan voor de gehele duur dat deze optreedt.

3. Elektronische module



Verwijder de printplaat niet uit de kunststof bescherming om schade aan de componenten op de print te voorkomen.

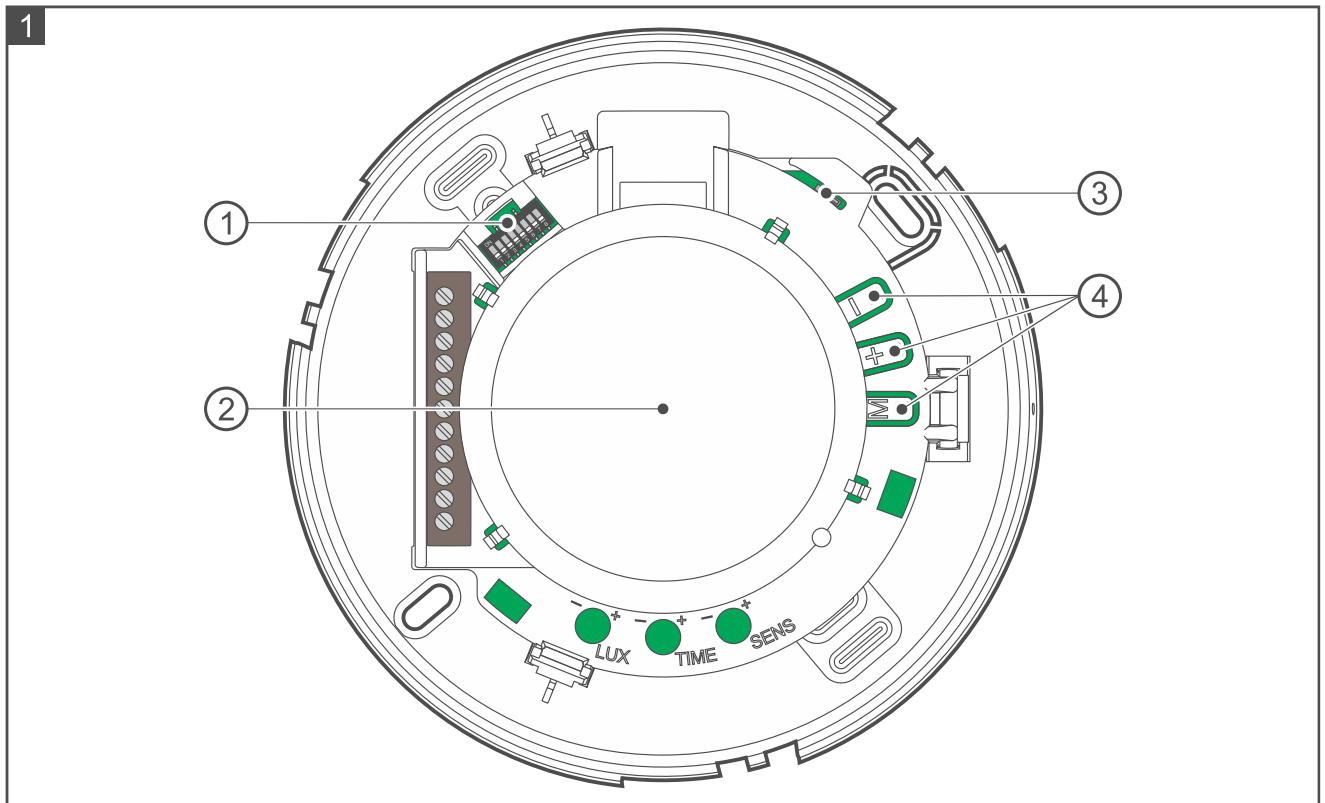


afb. 1 toont de binnenkant van de detector na het openen van de behuizing.

① sabotage schakelaar reagerend bij het openen van de behuizing.

② lens.

De PIR-sensor (dual element pyrosensor), de led-indicator en de leds voor de verlichting bevinden zich onder de lens. De sabotageschakelaar die geactiveerd wordt door de detector van het oppervlak te verwijderen, bevindt zich aan de andere kant van de elektronische module.

Beschrijving van de aansluitingen

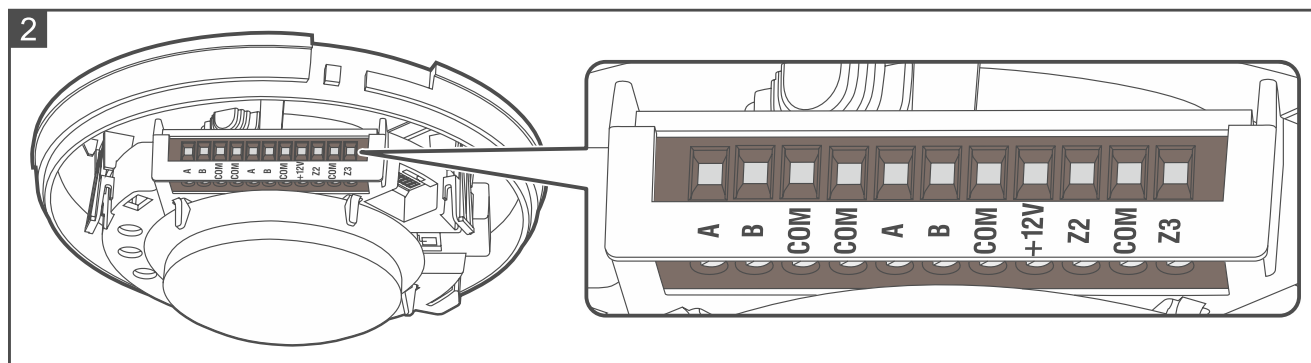

A, B - RS communicatie bus.

COM - common ground.

+12V - voedingsingang.

Z2 - aansluitklemmen voor toekomstig gebruik.


Z3 - aansluitklemmen voor toekomstig gebruik.

4. Installatie



Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.

Tips voor installatie

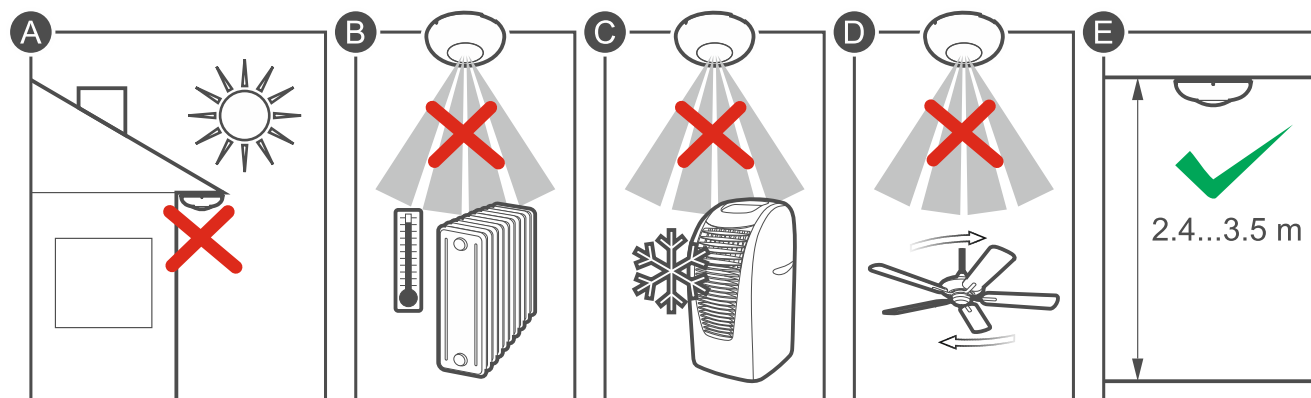

- De detector dient binnen geïnstalleerd te worden in ruimten met een normale luchtvochtigheid.
- Installeer de detector niet buiten (A).
- Richt de detector niet op warmtebronnen (B), airconditioners (C) of ventilatoren (D).
- Geen enkel object mag het gezichtsveld van de detector belemmeren.
- Installeer de detector op het plafondoppervlak, op een hoogte van 2,4...3,5 m (E).



Als u de detector op een andere dan de aanbevolen hoogte wilt installeren, zorg er dan voor dat het dekkingsgebied van de detector die op die hoogte is gemonteerd optimaal is. Het maximale dekkingsgebied van de detector gemonteerd op een hoogte van 4,5 m is $\varnothing 8\text{ m}$ [50 m²].


RS communicatie bus

- Gebruik een UTP-kabel (unshielded twisted pair).
- De bus mag niet langer zijn dan 1200 meter.


- Als het apparaat het laatste apparaat op de bus is, plaats dan een weerstand van $120\ \Omega \pm 20\%$ tussen de A- en B klemmen.
- Verbindt de COM aansluitingen van alle apparaten op de bus met een extra draad.

Montage

1. Draai de behuizing deksel tegen de klok in (afb. 3) en verwijder deze (afb. 4).

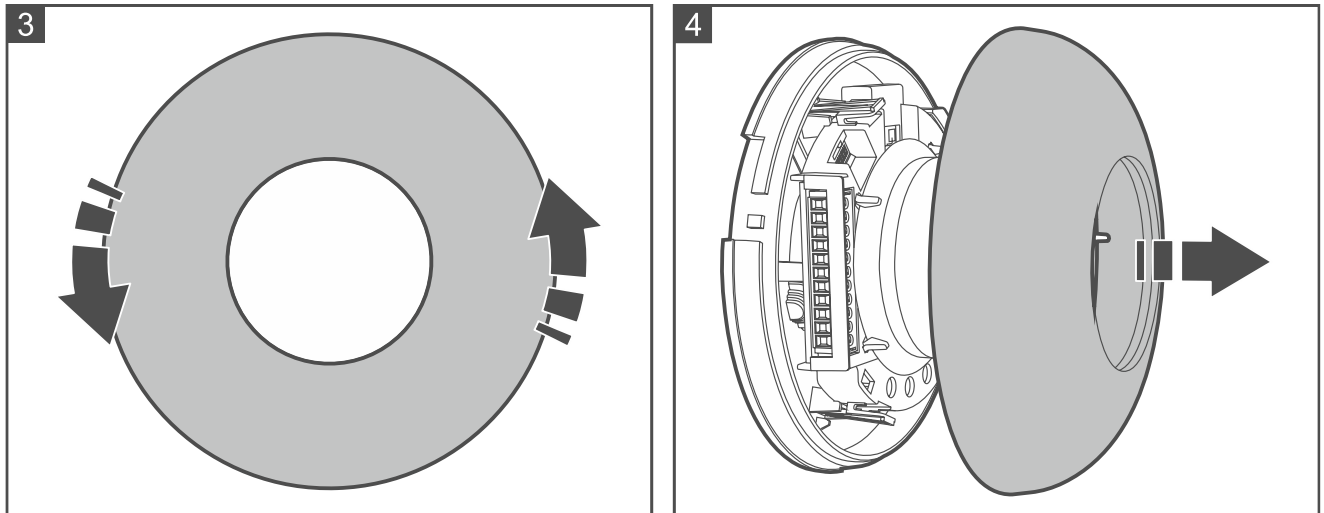




2. Plaats de behuizing op het plafond en teken de locaties voor de gaten af (afb. 5).

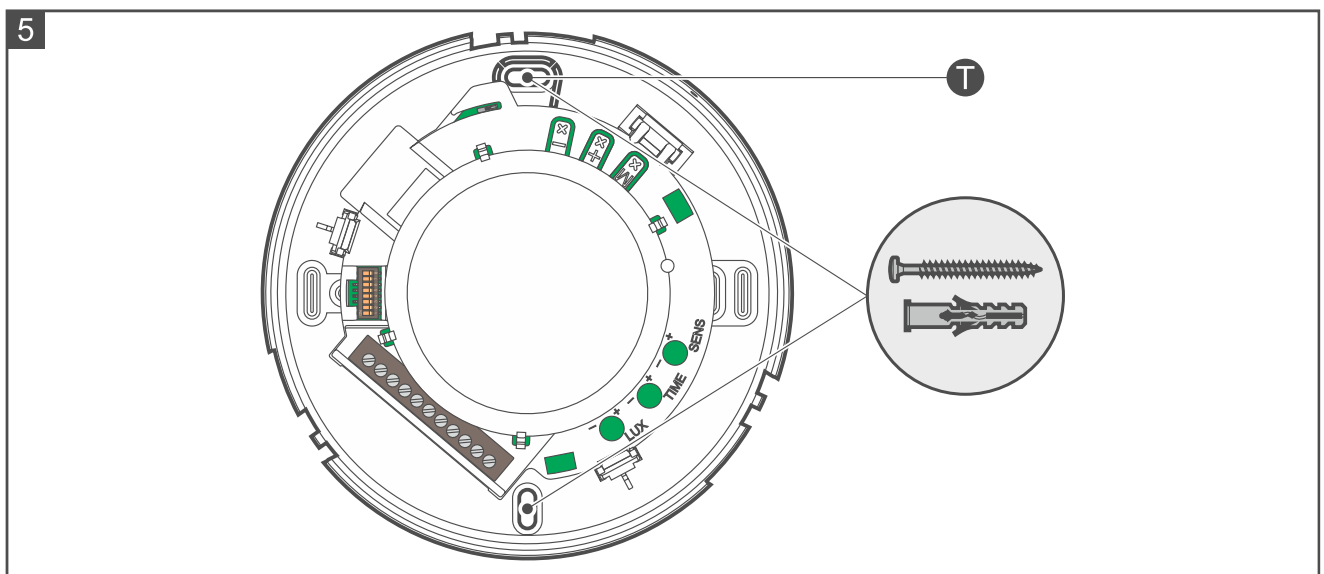

Om ervoor te zorgen dat de detector verwijdering van het oppervlak detecteert, maakt u de schroef vast op de plaats die in afb. 5 als **T** is gemarkeerd.



Figuur 8 toont de plaatsen waar extra montagegaten gemaakt kunnen worden. Ze zijn zichtbaar nadat u de elektronikamodule hebt opgetild (zie afb. 6).

3. Boor gaten in het plafond voor de pluggen. De muurpluggen die bij de detector worden geleverd, zijn bedoeld voor beton of baksteen. Gebruik voor andere soorten oppervlakken (gipsplaten, piepschuim) andere geschikte pluggen.
4. Druk op de vergrendelingen en til de elektronica omhoog (afb. 6).
5. Maak de opening voor een kabel in de basis van de behuizing (afb. 7).
6. Voer de kabel in de detectorbehuizing.
7. Gebruik schroeven om de basis van de behuizing aan het plafond te bevestigen (afb. 5 en 8).

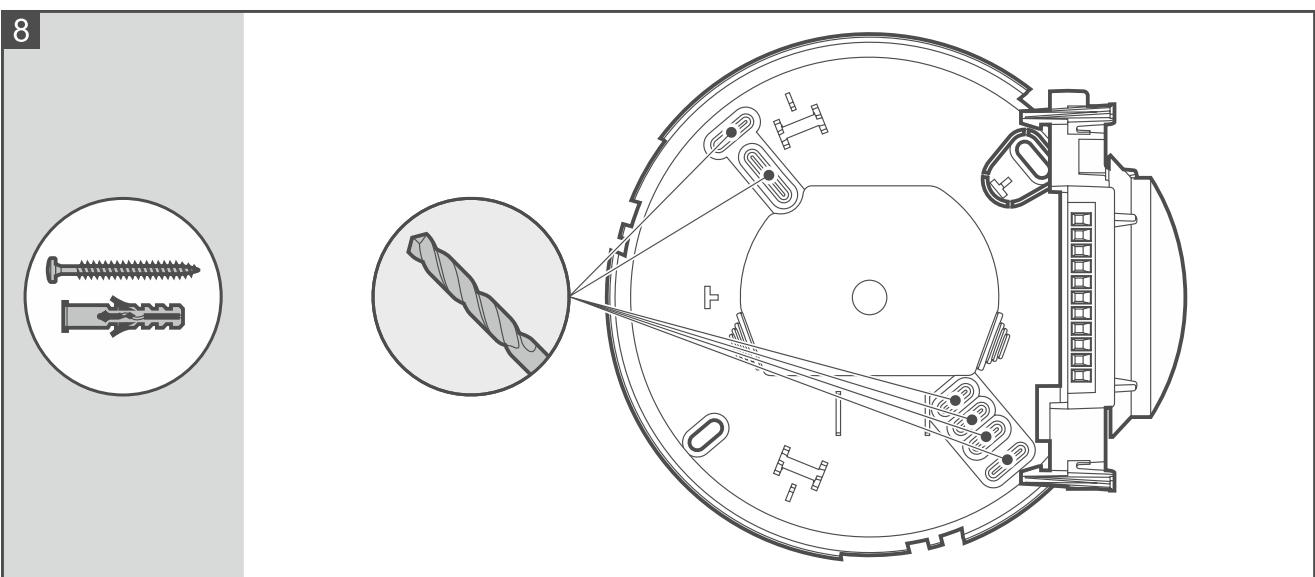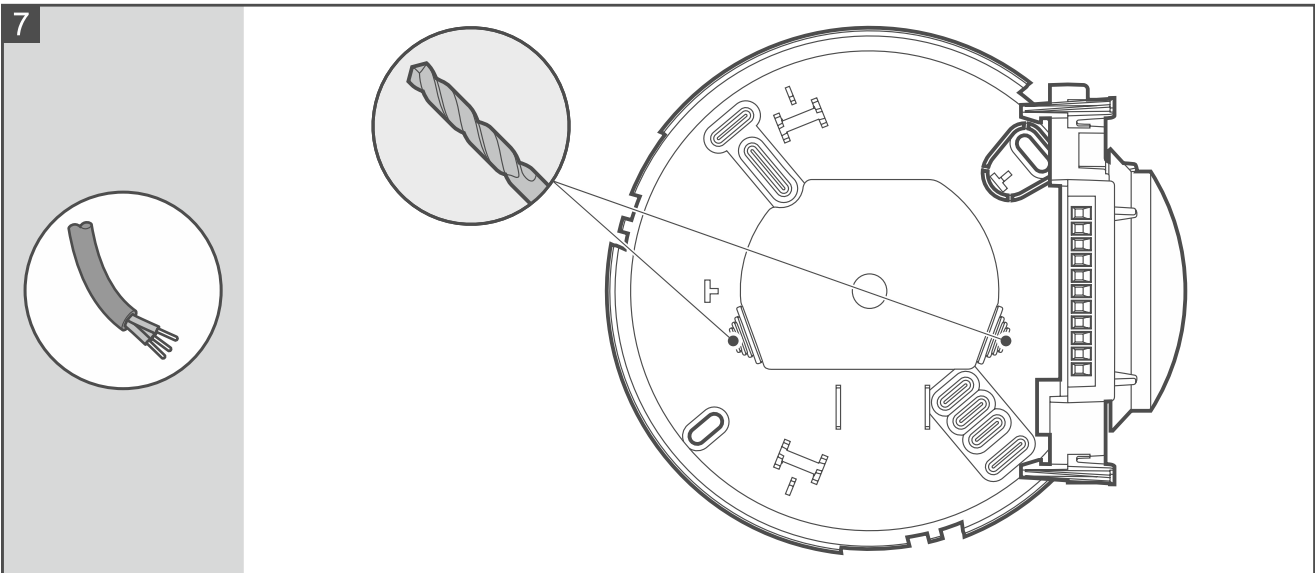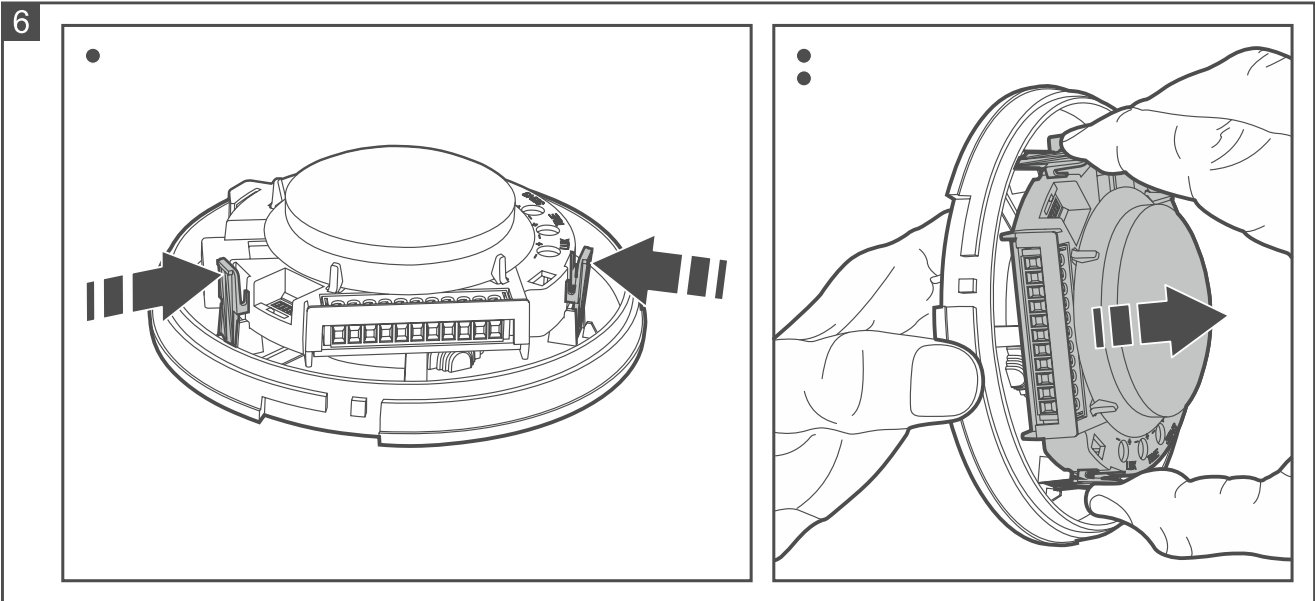


8. Sluit de bekabeling aan op de aansluitklemmen.
9. Druk de elektronische module op de basis om hem vast te zetten.
10. Plaats de behuizingsdeksel in de basis (afb. 9). Let op de positie van de vergrendelingsgaten van het deksel.

11. Draai het deksel met de klok mee totdat u weerstand voelt (afb. 10).

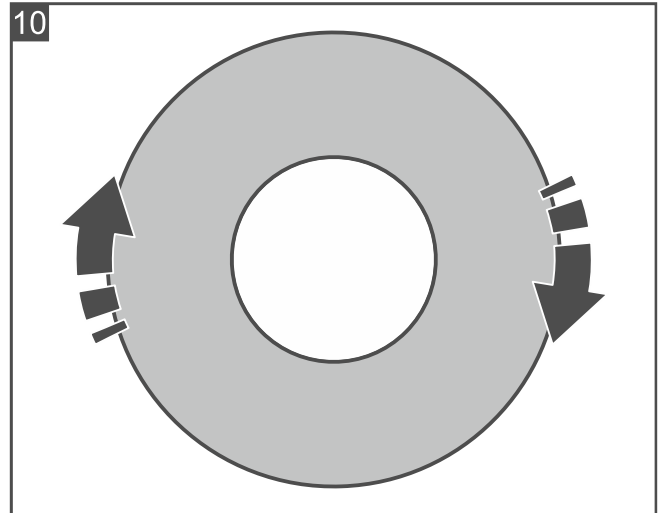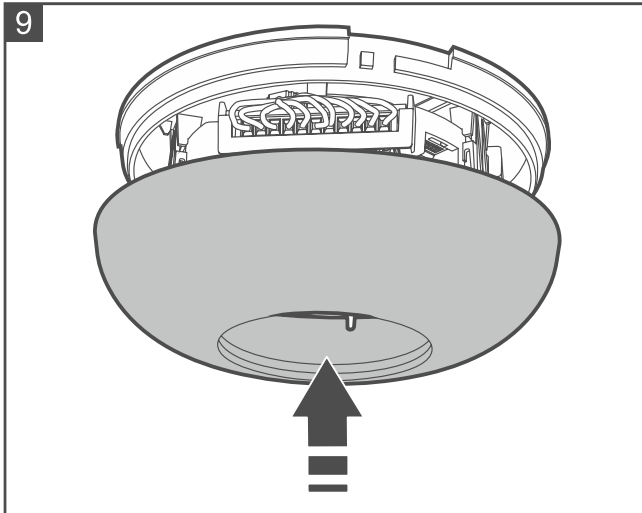

12. Vergrendel de deksel op zijn plaats met een schroef (afb. 11). De schroef zit in een zakje dat bij de detector wordt geleverd. Gebruik een Torx T6H schroevendraaier.

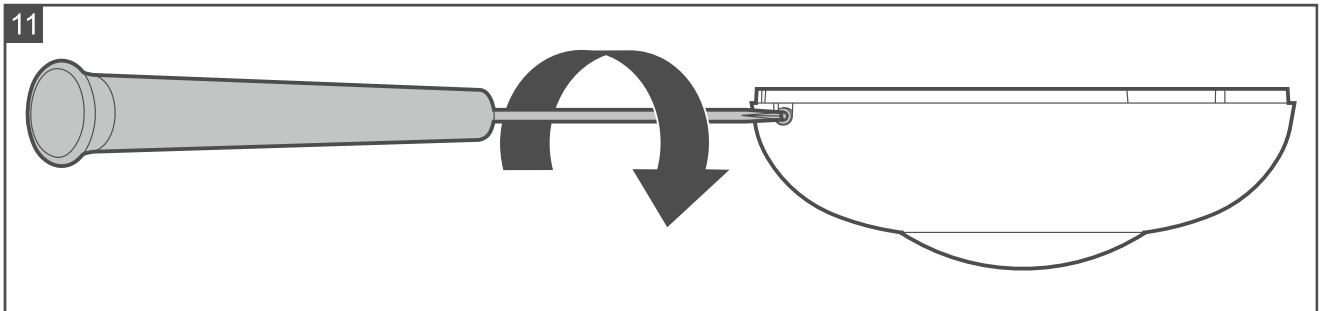


13. Schakel de voeding van de detector in. De led-indicator zal gedurende 30 seconden afwisselend verschillende kleuren knipperen om de opwarming van de detector aan te geven.

14. Voeg de detector toe aan het systeem en programmeer de instellingen (zie de handleiding van het alarmsysteem waarop de detector is aangesloten).

5. Loop test

1. Controleer of bij beweging binnen het detectiegebied van de detector ervoor zorgt dat de led aan gaat. Afbeelding 12 toont het maximale detectiebereik van de detector.
2. Wijzig indien nodig de gevoeligheid van de detector (zie de handleiding van het alarmsysteem waarop de detector is aangesloten).

12

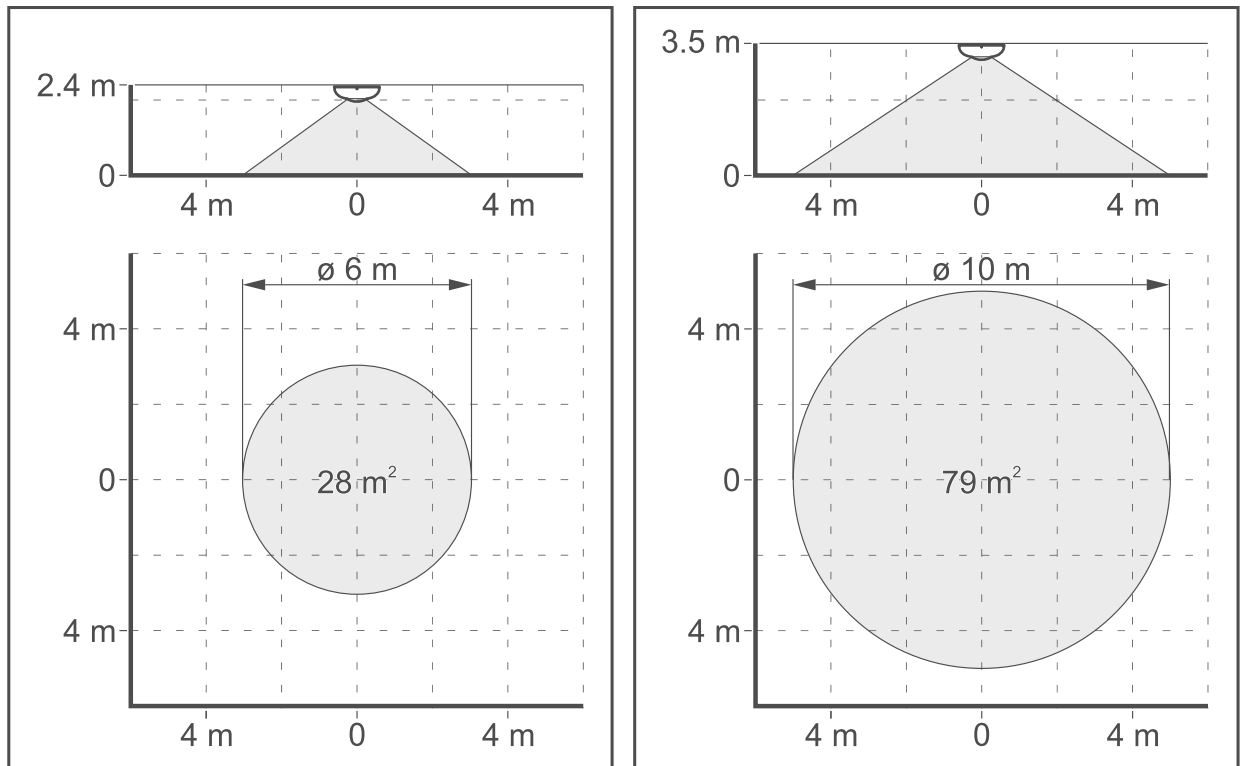

6. Specificaties

Voedingsvoltage	12 VDC $\pm 15\%$
Stand-by verbruik	11 mA
Maximaal verbruik	65 mA
Detectie snelheid	0.3...3 m/s
Alarm signaleringstijd	2 s
Opwarm tijd	30 s
Aanbevolen installatiehoogte	2,4... 3,5 m
Maximaal dekingsgebied	
gemonteerd op 2,4 m $\varnothing 6\text{ m}$ [28 m^2]	
gemonteerd op 3,5 m $\varnothing 10\text{ m}$ [79 m^2]	
Beveiligingsklasse conform EN50131-2-2	Grade 2
Voldoet aan de normen	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Milieuklasse conform EN50130-5	II
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Maximale luchtvochtigheid	93 $\pm$ 3%
Afmetingen	$\varnothing 120 \times 37\text{ mm}$
Gewicht	115 g

5 jaar garantie vanaf productiedatum